



ประกาศเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจำท้องที่
จังหวัดกาญจนบุรี
เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นการขอประทานบัตรทำเหมืองแร่

ด้วย.....บริษัท ปุ๋ยไทยซิลิคอน จำกัด.....ได้ยื่นคำขอประทานบัตรทำเหมืองแร่
โกลิโอไมต์...และรับจดทะเบียนไว้เป็นคำขอที่...๑๗/๒๕๕๘...มีเนื้อที่ประมาณ ๒๖๘ ไร่ ๑ งาน ๑๑ ตารางวา
ตั้งอยู่ในหมู่ที่ ๑ ตำบล...สิงห์ อำเภอ...ไทรโยค...จังหวัด...กาญจนบุรี...
ดังมีอาณาเขตแจ้งอยู่ในแผนที่ซึ่งแนบท้ายประกาศในฉบับนี้

เพื่อให้เป็นไปตามความในมาตรา ๕๖ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ และเพื่อ
ประโยชน์ในการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ที่ขอประทานบัตร เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจำท้องที่จังหวัด
กาญจนบุรี ร่วมกับผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑ ตำบลสิงห์ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี จะจัดให้มีการรับฟังความ
คิดเห็นของชุมชนในพื้นที่ที่ขอประทานบัตรในลักษณะการอภิปรายสาธารณะไม่มีการลงคะแนน ในวันจันทร์
ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๘.๐๐ น. ณ ศาลาเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ ตำบลสิงห์
อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี จึงขอเรียนเชิญประชาชนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านไม่น้อยกว่าเก้าสิบวันนับถึง
วันที่ได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของหมู่ที่ ๑ ตำบลสิงห์ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมแสดงควา
มคิดเห็น ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ เดือน มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๒

(ลงนาม).....

(นายจิรวัฒน์ อารีย์)


อุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี
เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจำท้องที่

แผนที่แสดงจุดที่ตั้งและเขตรัศมี ๕๐๐ เมตร (เหมืองประเภทที่ ๒)

คำขอประทานบัตรที่ ๑๗/๒๕๕๘ หมายเลขหลักหมายเขตเหมืองแร่ที่ ๓๒๗๒๐

ของ บริษัท ปูนไทยซีเมนต์ จำกัด

หมู่ที่ ๑ ตำบลสิงห์ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

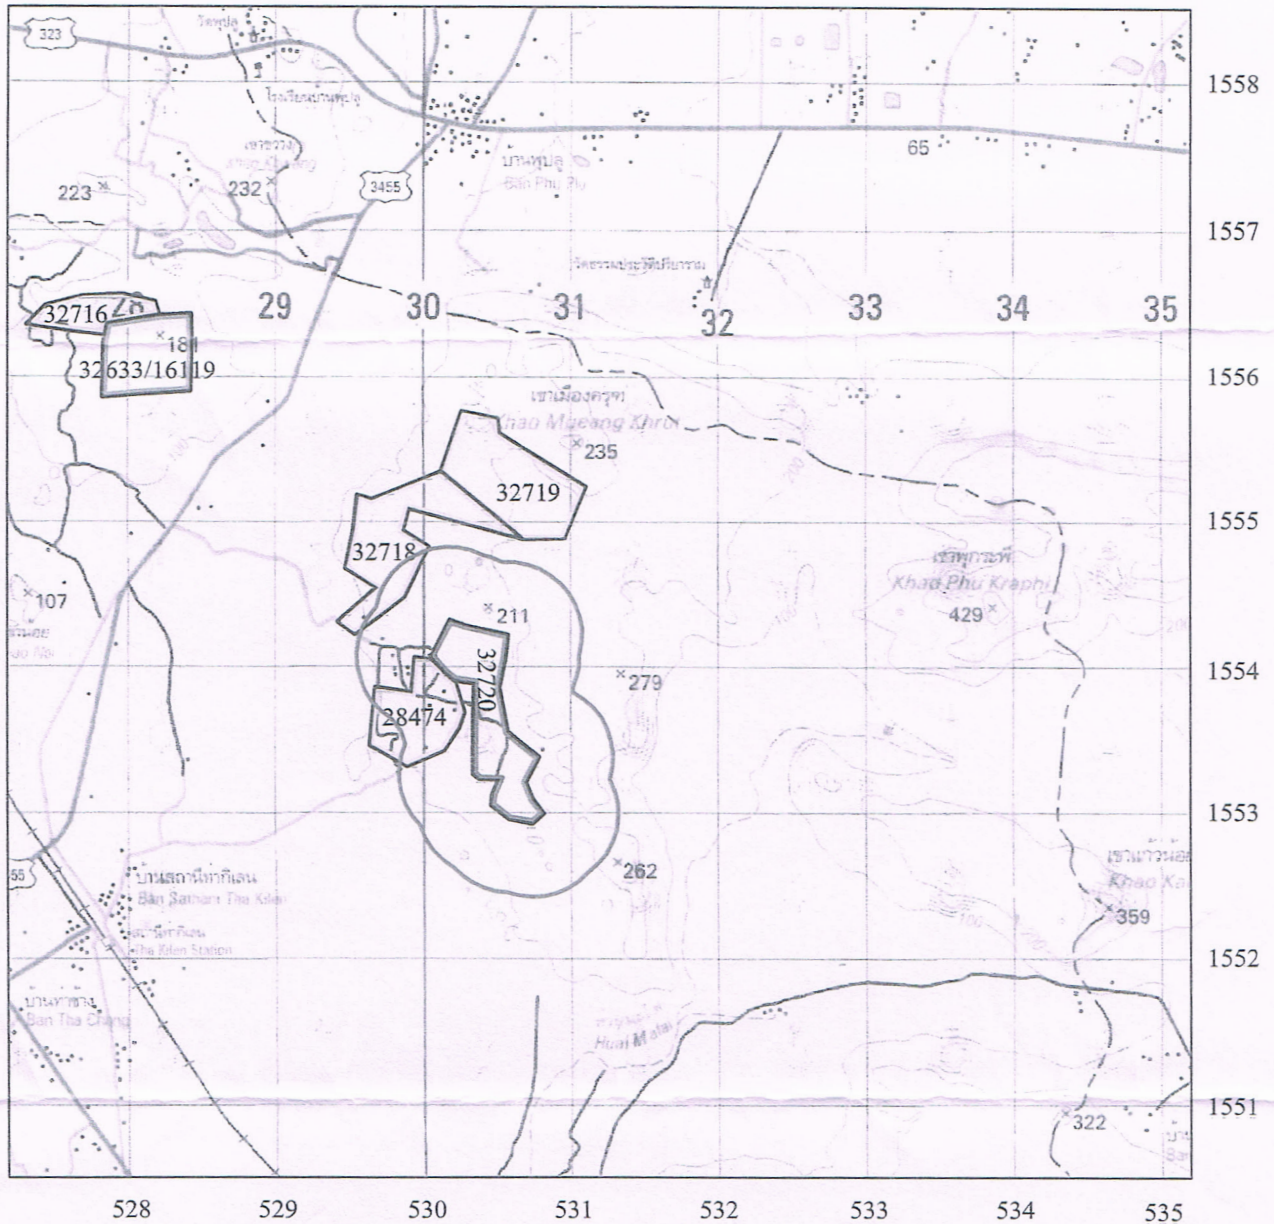


หมายเหตุ

แผนที่ฉบับนี้ถ่ายจากแผนที่ภูมิประเทศ มาตราส่วน 1:50,000 ของกรมแผนที่ทหาร ลำดับชุด L7018 ระหว่าง 4837 II

ที่ระบายสี  คือคำขอประทานบัตรที่ ๑๗/๒๕๕๘ หมายเลขหลักหมายเขตเหมืองแร่ที่ ๓๒๗๒๐

ที่ระบายสี  คือประทานบัตรแปลงใกล้เคียง

ที่ระบายสี  คือคำขอประทานบัตรแปลงใกล้เคียง

ที่ระบายสี  คือรัศมี ๕๐๐ เมตรจากขอบเขตคำขอประทานบัตร ทับเขตปกครองท้องที่หมู่ที่ ๑ ตำบลสิงห์ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

สำเนาถูกต้อง

(นายทศพล พรหมส่วน)
นายช่างรังวัดชำนาญงาน

(นายทศพล พรหมส่วน)
นายช่างรังวัดชำนาญงาน

ผู้จัดทำแผนที่