



## ประกาศเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจำท้องที่

### จังหวัดกาญจนบุรี

เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นการขอประทานบัตรทำเหมืองแร่

ด้วย บริษัท เค.ไลม์สโตร์ จำกัด ได้ยื่นคำขอประทานบัตรทำเหมืองแร่ หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง และรับจดทะเบียนไว้เป็นคำขอที่ ๕/๒๕๕๗ มีเนื้อที่ประมาณ ๒๙๙ ไร่ ๒ งาน ๒๑ ตารางวา ตั้งอยู่ในหมู่ที่ ๑๐ ตำบล กลองโโด อำเภอ ด่านมะขามเตี้ย และหมู่ที่ ๘ ตำบล แกะส่งโรง อำเภอ เมืองกาญจนบุรี จังหวัด กาญจนบุรี ดังมีอาณาเขตแจ้งอยู่ในแผนที่ซึ่งแนบท้ายประกาศในฉบับนี้

เพื่อให้การดำเนินการคำขอประทานบัตรดังกล่าวเป็นไปตามความในมาตรา ๕๖ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ และเพื่อประโยชน์ในการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ที่ขอประทานบัตร เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจำท้องที่จังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑๐ ตำบล กลองโโด อำเภอ ด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี กำหนดจะจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของชุมชนในพื้นที่ที่ขอประทานบัตรในลักษณะการอภิปรายสาธารณะ ในวันอาทิตย์ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ศาลาอนกประสงค์องค์กรบริหารส่วนตำบลกลองโโด ตำบล กลองโโด อำเภอ ด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี จึงขอเรียนเชิญประชาชนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านของหมู่ที่ ๑๐ ตำบล กลองโโด อำเภอ ด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี ไม่น้อยกว่าเก้าสิบวันนับถ้วนที่ได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นเข้าร่วมแสดงความคิดเห็น ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว


ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๖

(ลงนาม).....

(นางสาวอรยา ไสวเพชร)

อุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี  
เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจำท้องที่

แผนที่แสดงจุดที่ตั้งและหมู่บ้านกล้วยเคียง(หมู่บ้านที่ ๒)  
 คำขอประทานบัตรที่ ๕/๒๕๕๗ หมายเลขหลักหมายเขตเมืองแร่ที่ ๓๒๗๐๗  
 ของ บริษัท เค.ไลม์สโตร์ จำกัด  
 ตั้งอยู่ในเขตห้องที่ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลกลอนโนด อำเภอต่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี  
 และ หมู่ที่ ๕ ตำบลเกาะสำโรง อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

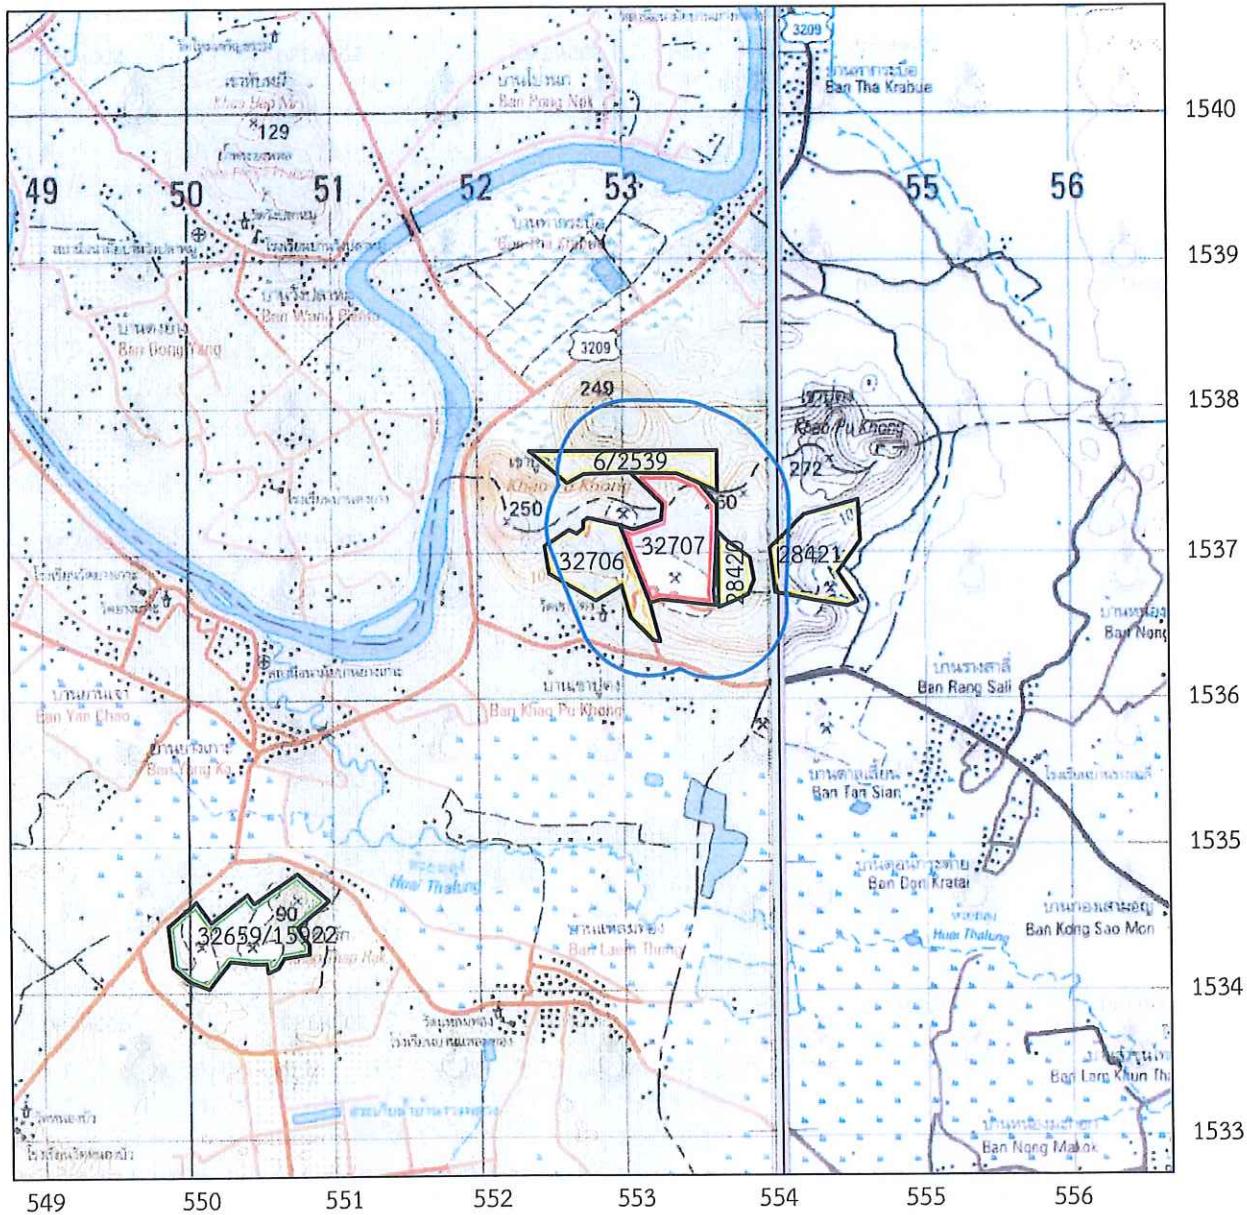

#### หมายเหตุ

แผนที่ฉบับนี้ถ่ายจากแผนที่ภูมิประเทศ มาตราส่วน 1:50,000 ของกรมแผนที่ทหาร ลำดับชุด L7018 ระหว่าง 4836 I และ 4936 IV

ที่ระบายน้ำ ■ คือเขตคำขอประทานบัตรที่ ๕/๒๕๕๗ หมายเลขหลักหมายเขตเมืองแร่ที่ ๓๒๗๐๗

ที่ระบายน้ำ ■ คือเขตประทานบัตรที่อยู่ใกล้เคียง

ที่ระบายน้ำ ■ คือคำขอประทานบัตรที่อยู่ใกล้เคียง

ที่ระบายน้ำ  คือเขตรัศมี ๕๐๐ เมตรจากเขตคำขอประทานบัตร ทั้งคานเกี่ยว กับเขตปกรองห้องที่ ๒ หมู่บ้าน ดังนี้

- เขตปกรองห้องที่ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลกลอนโนด อำเภอต่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี

- เขตปกรองห้องที่ หมู่ที่ ๕ ตำบลเกาะสำโรง อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

..... เขียน .....

(นายศพล พรมส่วน)

นายช่างรังวัดชำนาญงาน

ตรวจ

(นายเนตร กัญญาสา)

นายช่างรังวัดอาสา

หัวหน้ากลุ่มอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่