


ข้อมูลชี้แจงโครงการทำเหมืองแร่ดินมาร์ล
เหมืองประเภทที่ ๑ คำขอประทานบัตรที่ ๑/๒๕๖๕
หมู่ที่ ๑ ตำบลพลับพลาชัย อำเภอคูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
ของบริษัท เหล็กหวาน ดินขาว จำกัด

ตำแหน่งที่ตั้งข้อมูลพื้นที่คำขอประทานบัตร

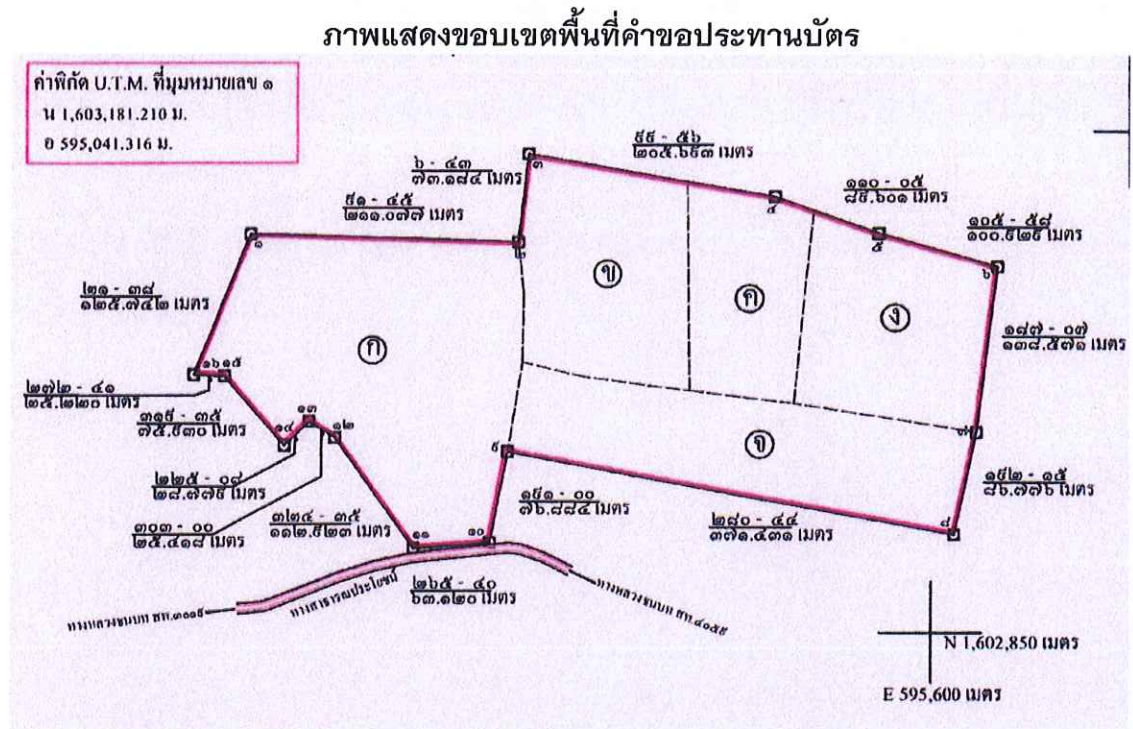

ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ ๑ ตำบลพลับพลาชัย อำเภอคูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
อยู่ในเขตพื้นที่เอกสารสิทธิโฉนดที่ดิน จำนวน ๕ แปลง

- ๑.โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๓/๙๒๙ (ก) เนื้อที่ ๔๓ ไร่ ๒ งาน ๕๓ ตารางวา
- ๒.โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๓/๙๓๐ (ข) เนื้อที่ ๑๕ ไร่ ๐ งาน ๐๐ ตารางวา
- ๓.โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๓/๙๓๑ (ค) เนื้อที่ ๑๐ ไร่ ๐ งาน ๐๐ ตารางวา
- ๔.โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๓/๙๓๒ (ง) เนื้อที่ ๑๔ ไร่ ๒ งาน ๓๐ ตารางวา
- ๕.โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๓/๙๓๕ (จ) เนื้อที่ ๑๔ ไร่ ๓ งาน ๐๐ ตารางวา

รวมเนื้อที่ ๑๐๑ ไร่ ๓ งาน ๘๓ ตารางวา


พื้นที่ใช้ในการยื่นคำขอประทานบัตร ๘๘ ไร่ ๑ งาน ๓๘ ตารางวา

ข้อมูลชี้แจงเกี่ยวกับโครงการทำเหมืองแร่ มี ๕ ข้อดังต่อไปนี้

๑. วิธีการทำเหมือง

ทำเหมืองโดยวิธีเหมืองเปิด คือการเปิดหน้าดินออกไปเก็บกอง แล้วใช้รถขุด ดักดินมาร์ล แบบชั้นบันได จากชั้นบนสุด จนถึงระดับความลึกประมาณ ๑๐ เมตร เว้นระยะห่างจากทางสาธารณะประโยชน์ ๕๐ เมตร และเว้นจากขอบเขตที่ดินติดกับข้างเคียง ๑๐ เมตร ตามที่ออกแบบไว้ในแผนผังโครงการทำเหมือง จะทำการขุด ดักใส่รถบรรทุกลำเลียงออกนอกเขตประทานบัตรไปยังโรงแต่งแร่ของบริษัท

ภาพแสดงการทำเหมืองแบบชั้นบันได

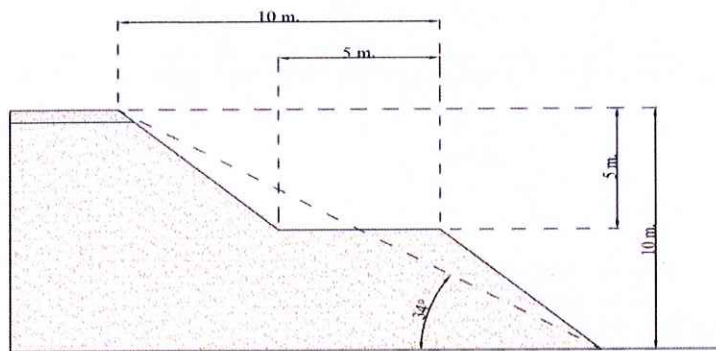


แบบแปลนการทำเหมืองแบบชั้นบันได

๒. ขอบเขตพื้นที่ที่จะทำเหมืองและกิจกรรมเกี่ยวเนื่อง

ขอบเขตพื้นที่เพื่อการทำเหมืองสำหรับคำขอประทานบัตรที่ ๑/๒๕๖๕ มีเนื้อที่ ๘๘ ไร่ ๑ งาน ๓๘ ตารางวา โดยเว้นพื้นที่ไม่ทำเหมือง ประมาณ ๓ ไร่

กิจกรรมเกี่ยวเนื่อง นำแร่ที่ได้ส่งไปยัง โรงแต่งแร่ของบริษัท

เขตเว้นพื้นที่ไม่ทำเหมือง ระยะห่างจาก
-ทางสาธารณะประโยชน์ ๕๐ เมตร
-เว้นจากขอบเขตที่ดิน
ติดกับข้างเคียง ๑๐ เมตร

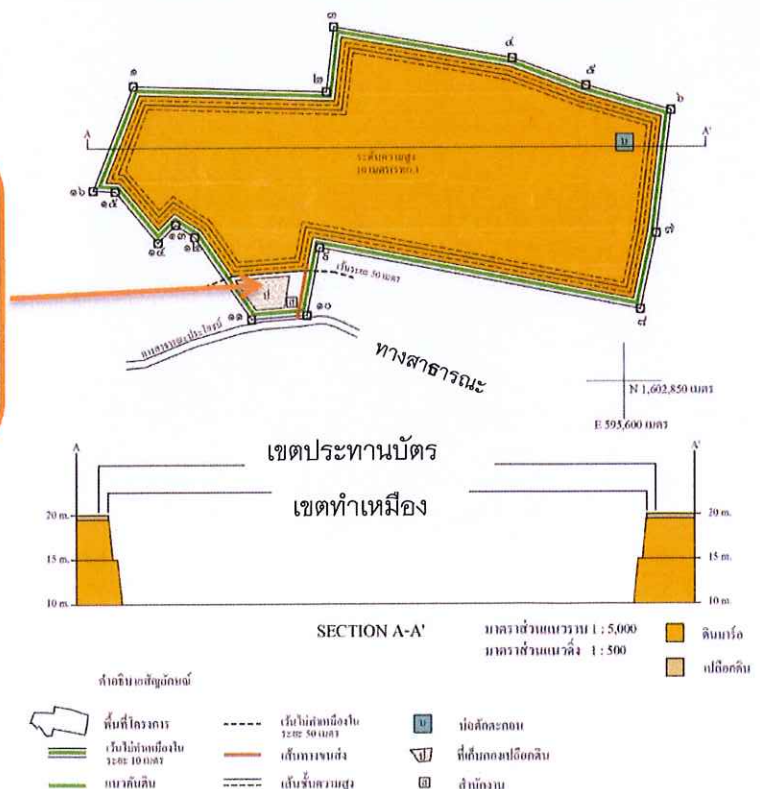

ภาพแสดงขอบเขตพื้นที่การทำเหมือง

ด้านขนส่งและ	แนวทางป้องกันและแก้ไข
การทำเหมือง	- เส้นทางขนส่งภายในเขตเมืองแรตองบดอัดแน่นและฉีดพรมน้ำเพื่อลดฝุ่น
	- จัดทำป้ายสัญญาณ ป้ายเตือน ชวงเชื่อมต่อกับถนนสาธารณะ
	- ใช้ผ้าใบปิดคลุมหิมิดชินก่อนขนส่งออกนอกพื้นที่
	- ให้การสนับสนุน อบต.ในการพัฒนาปรับปรุงซ่อมแซมเส้นทางขนส่ง
การตรวจสอบ	- ให้ตรวจวัดฝุ่นละอองแขวนลอยในอากาศ(PM๑๐)และระดับความดังของเสียง ปีละ ๒ ครั้ง
	- ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำค่า Ph